


Rigips installációs falak

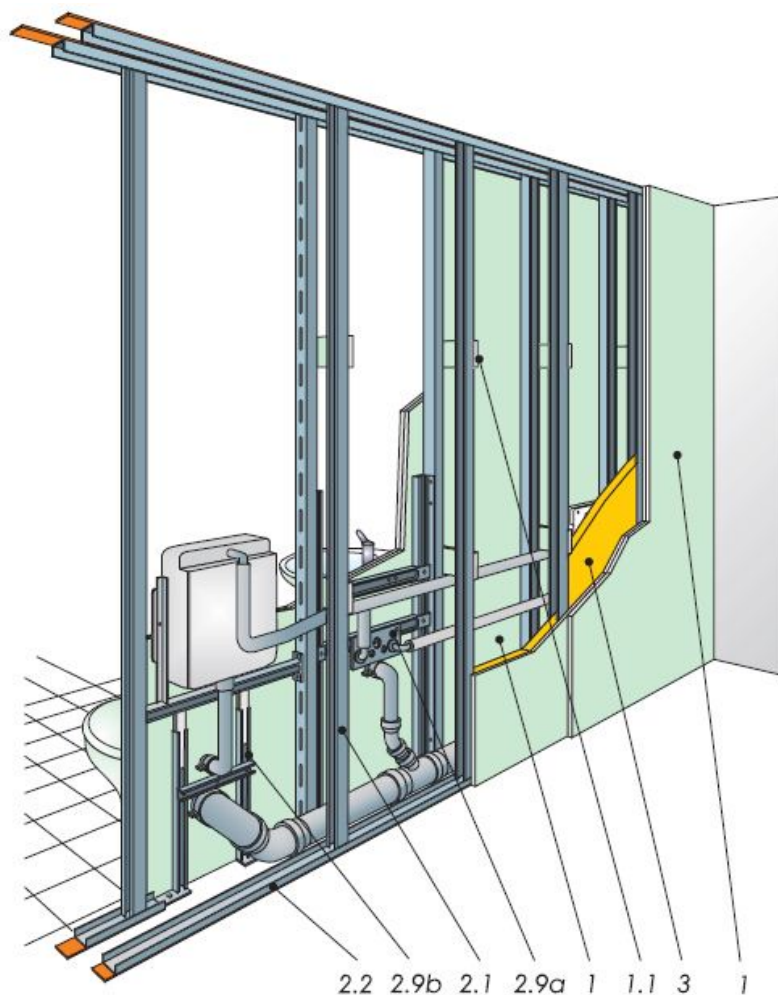

Jelmagyarázat:

1. Falborítás (RBI, RFI esetleg Rigidur lapok)
 - 1.1. Gipszkarton csíkok
2. Kent vízszigetelés
 - 2.1. Függőleges CW, esetleg UA- profil
 - 2.2 Vízszintes UW-profil
- 2.9a. Rigips szaniter program –
mosdó felfogatására szolgáló szerkezet
- 2.9b. Rigips szaniter program –
WC vagy bidé felfogatására szolgáló szerkezet
3. Ásványgyapot szigetelés
4. Rugalmas csatlakozó csík
5. Rugalmas saroktömítő szalag
6. Tartósan rugalmas hézagoló anyag (gombaölő szaniter szilopla)

Rövid jelölés: Profilméret/ falvastagság	Építőlemez burkolat	Megengedett falmagasság alkalmazási terület szerint			Alkalmazott ásványgyapot: vastagság/fajsúly/típus			Tűzállósági határérték 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet szerint	Súlyozott hangszigetelési érték: Rw (Rw+C)
		CW-profilok távolsága	I. m*	II. m*	[mm]	kg/m ³	típus	EI [perc]	[dB]
[mm]	[mm]								

Installációs fal, dupla profilvázal.

CW 50+50/-	2x2 RBI 12,5	60	4,5	4	2x50	11	Isover Akusto	EI 45	52 (49)
	2x2 RFI 12,5	60	4,5	4	2x50	11	Isover Akusto	EI 90	53 (50)
	2x (RB 12,5 + Ridigur H 12,5)	60	4,5	4	2x50	11	Isover Akusto	EI 45	52 (49)
CW 75+75/-	2x2 RBI 12,5	60	6	5,5	2x75	11	Isover Akusto	EI 45	52 (49)
	2x2 RFI 12,5	60	6	5,5	2x75	11	Isover Akusto	EI 90	53 (50)
	2x (RB 12,5 + Ridigur H 12,5)	60	6	5,5	2x75	11	Isover Akusto	EI 45	52 (49)

Megengedett páratelhelés: max. 80 % relatív páratartalom.

A dupla profilváz gipszkarton hevederekkel összekapcsolva.

A falvastagság a két profil között elvezetett gépészeti vezetékek átmérőjétől függ, de a profilok maximális tengelytávolsága 0,5 m lehet.

* Alkalmazási terület I: Alacsony létszámú terek mint például: lakások, irodák, kórházak, beleértve a folyosót is.

Alkalmazási terület II: Nagyobb létszámú terek, mint például: gyűléstermek, iskolatermek, előadótermek, kiállítási és előadóterek. Valamint, ha a szomszédos helyiségek közötti padlószint különbség nagyobb, mint 1 méter.

A táblázatban szereplő rétegrendek gipszkarton burkolataiból a fürdőszoba felé eső oldalon elegendő a felső rétegnek impregnált típusúnak kell lennie.